

תעודת בדיקה מס' 9952374468/1
בהתאם לסעיף 12 לחוק התקנים תשי"ג 1953

פרטי ההזמנה

שם המזמין :	א.ר. אסקו יבוא ושיווק בע"מ
כתובת :	שדרות גן רווה 1
עיר :	יבנה
תאריך ההזמנה:	2/7/2019

תאור המוצר

מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר , סדרה (SGP), 6 ק"א.
תוצרת: A.R ESCO ארץ יצור: סין
ראה רשימת דגמים לסדרה זו בדף מספר 3

פרטי הנטילה

המדגם ניטל בתאריך: 21/8/2019	הנוטל : בא כח המזמין
גודל המדגם :	1

מהות הבדיקה

התאמה לסעיפים של התקן הישראלי ת"י 60898 – חלק 1: אבזרים חשמליים - מפסקי מעגל להגנה מפני זרם-יתר למתקנים ביתיים ולמתקנים דומים: מפסקים אוטומטיים זעירים (מא"ז) לפעולה בזרם חילופים מאי 2018
--

מסמך זה מכיל 4 דפים ואין להשתמש בו אלא במלואו	תוצאות הבדיקה במסמך זה מתייחסות רק לפרט שנבדק	מסמך זה כשלעצמו אינו משמש לשחרור טובין מהמכס
---	---	--

מסקנות הבדיקה

המוצר הנבדק מתאים לסעיפי התקן. תעודה זו מהווה את אישור הדגם. פרוט התוצאות מצוי בדפים הפנימיים
הערה: 1. אימות תעודת CB test certificate - מספר SE-91948 שהונפקה ע"י INTERTEK – שוויץ בתאריך: 19/09/2018

תאריך הדפסה מקורי: 02/09/2019

שם החותם: קובי ברק

תפקידו: מהנדס בודק

תאריך: 4/9/19

חתימה:


מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

תאור מורחב של המוצר הנבדק:

המוצר הנבדק הינו מפסק אוטומטי זעיר, חד קוטבי, המיועד להתקנה בלוחות חשמל והמשמש להגנה מפני זרמי יתר במתקנים ביתיים ובמתקנים דומים.

דוגמא של המוצר שנבדק מתוך הסדרה:

המפסק נושא את הסימונים הבאים:

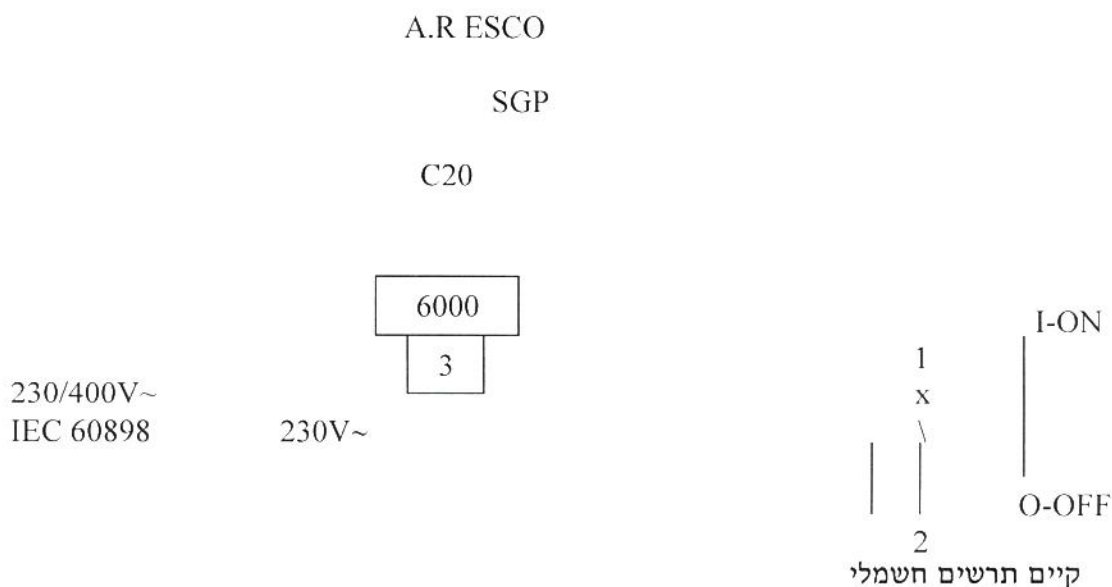

- ראה תמונות בדף מספר 4

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן




מספר תעודה (CB)	מספר קטבים (P)	זרם נומינלי (A)	אופיין	כושר ניתוק (A)
SE-91948	1P , 2P , 3P , 4P	6,10,16,20,25,32,40,50,63A	B and C	6000

תוצאות הבדיקה:

סעיף בתקן	התכונה הנדרשת ותקציר הדרישה	ליקויים שנמצאו	התאמה לתקן
6	סימון		מתאים
-	השלמה לבדיקת CB		מתאים

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן

תמונות של המוצר הנבדק :

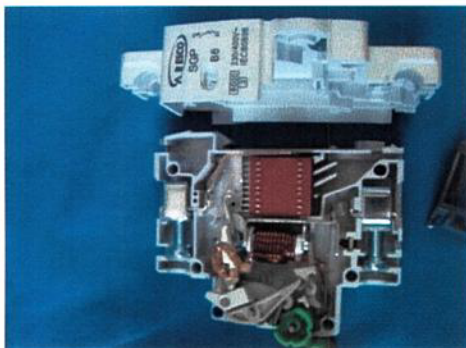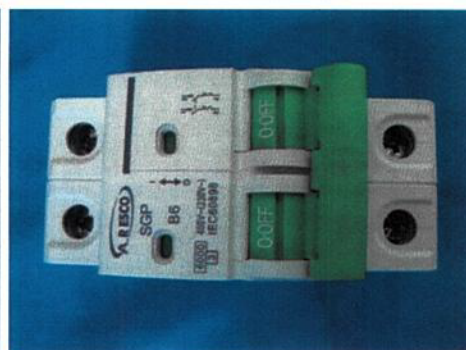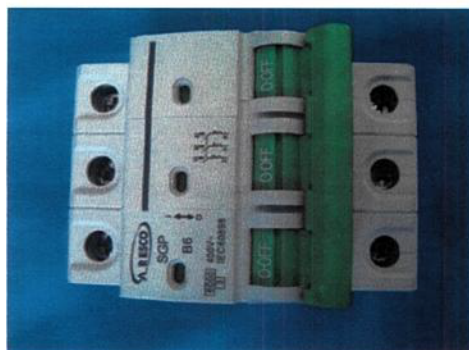

מסמך זה אינו היתר לסימון המוצר בתו תקן