

Rapport de classement de réaction au feu
Classification report of reaction to fire performance

1. Introduction

Le présent rapport de classement définit le classement attribué à F976FR06 Whiteback UV 300 FR conformément aux modes opératoires donnés dans la NF EN 13501-1 :2018 / *This classification report defines the classification assigned to F976FR06 Whiteback UV 300 FR according to the procedures given in NF EN 13501-1: 2018.*



CLASSEMENT DE LA REACTION AU FEU
CONFORMEMENT A NF EN 13501-1: 2018
CLASSIFICATION OF REACTION TO FIRE PERFORMANCE
ACCORDING TO NF EN 13501-1: 2018

Commanditaire :
Sponsor :

Texo Trade Services BV
Oostbaan 601
2841 ML Moordrecht
Pays-Bas / The Netherlands

Etabli par :
Established by :

CREPIM
Rue Christophe Colomb
Parc de la Porte Nord
62700 Bruay-la-Buissière
FRANCE

Nom du produit :
Product name :

F976FR06 Whiteback UV 300 FR /
F976FR06 Whiteback UV 300 FR

N° de rapport de classement :
Classification report number :

DO-26-8208\B-R1

Numéro d'émission :
Issue number :

1

Date de validité :
Date of issue:

5 ans à compter de / 5 years as from 07/05/2026

2. Détails du produit classé / *Details of classified product*

2.1 Généralités / *General*

Le produit F976FR06 Whiteback UV 300 FR est défini comme un tissu 100 % polyester tricoté et enduit de PA (polyacrylate) sur une face. Le produit est utilisé comme un occultant et une toile tendue pour cadres.

The product F976FR06 Whiteback UV 300 FR is defined as a 100 % knitted polyester fabric, coated with PA (polyacrylate) on a face. The product is used as a blackout and a stretched textile for frames.

2.2 Description du produit / *Product description*

Le produit F976FR06 Whiteback UV 300 FR est décrit ci-dessous ou est décrit dans les rapports d'essais fournis en appui du classement détaillé en 3.1.

The product F976FR06 Whiteback UV 300 FR is fully described below or is fully described in the tests reports provided in support of classification listed in Clause 3.1.

Description du produit / *Product description* :

Tissu 100% polyester tricoté, enduit de PA (polyacrylate) sur une face et ignifugé par voie liquide /
100 % knitted polyester fabric, coated with PA (polyacrylate) on a face and fireproof by liquid addition.

Epaisseur du produit / *Thickness* : 0,4 mm (déclarée par le client / *Declared by sponsor*)

Masse surfacique du produit / *Surface density* : 0,31 kg/m² (mesurée par le laboratoire / *measured by the laboratory*)

Masse volumique du produit / *Density* : 775 kg/m³ (mesurée par le laboratoire / *measured by the laboratory*)

N° de lot / *Batch N°*: 827384/1

Couleur / *Color* : Blanc / *White*

Face exposée / *Exposed face* : Face tissu / *Fabric face*

Substrat / *Substrate* : Pas de substrat / *Without substrate*

Mode de fixation / *Mounting method* : Fixé mécaniquement sur cadre acier pour tissus enduits (suivant la norme EN 14716 : 2004 Annexe A). L'éprouvette est mise en œuvre sans joint et avec une lame d'air ventilée de 80 mm. /

Mechanically fixed on a steel frame for coated fabrics (according to the standard EN 14716 : 2004 Appendix A). The sample is mounted without joint and with a ventilated air gap of 80 mm.

3. Rapports et résultats à l'appui de ce classement / Reports and results in support of classification

3.1 Rapports / Reports

Nom du laboratoire <i>Name of laboratory</i>	Nom du commanditaire <i>Name of sponsor</i>	N° de réf. du rapport <i>Reports ref. number</i>	Méthode d'essai et date Règles du domaine d'application et date <i>Test method and date / Rules of scope and date</i>
CREPIM	Texo Trade Services BV	DO-26-8208\B-R1	NF EN ISO 11925-2 : 2020
CREPIM	Texo Trade Services BV	DO-26-8208\B-R1	NF EN 13823+A1 : 2022

3.2 Résultats d'essais / Test results

Méthode d'essai <i>Test methods</i>	Paramètre <i>Parameter</i>	Nombre d'essais a) <i>Number of test a)</i>	Résultats / <i>Results</i>	
			Paramètre continu – moyenne (m) <i>Continuous parameter – average (m)</i>	Conformité aux paramètres <i>Compliance with parameters</i>
NF EN ISO 11925-2	Atteinte du repère à 150 mm <i>Reaching of the mark at 150 mm</i>	6 essais "application bord" et 6 essais "application surface" <i>6 tests "edge application" and 6 tests "surface application"</i>	-	Conforme <i>Compliant</i>
	Inflammation du papier filtre <i>Ignition of filter paper</i>		-	Conforme <i>Compliant</i>
NF EN 13823+A1	FIGRA (0,2 MJ) (W/s)	3 essais <i>3 tests</i>	0	-
	FIGRA (0,4 MJ) (W/s)		0	-
	Propagation de la flamme jusqu'au bord de l'éprouvette <i>Lateral spread of flame until the end of sample</i>		-	Conforme <i>Compliant</i>
	THR 600s (MJ)		0,1	-
	SMOGRA (m²/s²)		0	-
	TSP 600s (m²)		11,2	-
	Gouttelettes / particules enflammées <i>Flaming droplets / particles</i>		-	Conforme <i>Compliant</i>
a) Non applicable à l'application étendue / <i>Not applicable to the extended application</i>				

(-) : signifie non applicable, means non applicable.

4. Classement et champ d'application / *Classification and field of application*

4.1 Référence du classement / *Reference of classification*

Le présent classement a été effectué conformément à la norme NF EN 13501-1 : 2018.

This classification has been carried out in accordance with NF EN 13501-1: 2018.

4.2 Classement / *Classification*

Le produit, F976FR06 Whiteback UV 300 FR, en fonction de son comportement au feu, est classé / *The product, F976FR06 Whiteback UV 300 FR, based on its reaction to fire behavior, is classified : B.*

Le classement complémentaire en relation avec la production de fumée est / *Complementary classification in relation to smoke production is : s1.*

Le classement complémentaire en relation avec les gouttelettes/particules enflammées est / *Complementary classification in relation to fall of flaming droplets/particles is : d0.*

Le format du classement de réaction au feu pour les produits de construction, à l'exception des revêtements de sol et des produits d'isolation thermique pour conduites linéaires est / *The format of the reaction to fire classification for construction products excluding flooring and linear pipe thermal insulation products is :*

Comportement au feu <i>Fire behaviour</i>		Production de fumée <i>Smoke production</i>			Gouttelettes enflammées <i>Flaming droplets</i>	
B	-	s	1	,	d	0

Autrement dit / *In other words, B – s1, d0*

Classement de réaction au feu / <i>Reaction to fire classification :</i>	B – s1, d0
---	-------------------

4.3 Champ d'application / *Field of application*

Le présent classement est valable pour les paramètres suivants liés au produit / *The classification is valid for the following product parameters :*

Composition : Aucune variation autorisée / *No variation allowed*

Epaisseur / *Thickness* : 0,4 mm

Masse surfacique / *Surface density* : 0,31 kg/m²

Masse volumique / *Density* : 775 kg/m³

Face exposée / *Exposed face* : Face tissu / *Fabric face*

Couleur / *Color* : Blanc / *White*

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finale suivantes / *The classification is valid for the following end-use condition* :

Support / *Substrate* : Pas de substrat / *Without substrate*

Fixation / *Mounting method* : Fixé mécaniquement sur un cadre acier pour tissus enduits (suivant la norme EN 14716 : 2004 Annexe A). L'éprouvette est mise en œuvre sans joint et avec une lame d'air ventilée de 80 mm. /

Mechanically fixed on a steel frame for coated fabrics (according to the standard EN 14716 : 2004 Appendix A). The sample is mounted without joint and with a ventilated air gap of 80 mm.

5. Restrictions / *Limitations*

Le présent document de classement ne constitue ni une approbation de type ni une certification du produit.

This classification document does not represent type of approval or certification of the product.

Contrôlé :

Signature électronique de la personne qui contrôle le rapport
Electronic Signature of the person checking the report



Ingénieur Praticien

Approuvé :

Signature électronique de la personne qui approuve le rapport
Electronic Signature of the person approving the report



Responsable Technique

Document approuvé et signé électroniquement le / *Document approved and signed electronically on 10/05/2026*

Rapport N° / Report N° DO-26-8208\B-R1 émis le / edited the 07/05/2026

Résultats suivant / Results according to EN ISO 11925-2 A :2020

Date de réception / Reception date :	11/03/2026
Date de l'essai / Test date :	19/03/2026
Responsable de l'essai / Test officer :	Quentin ROUSSEL
Conditionnement / Conditionning :	23 ± 2°C, 50 ± 5% HR
Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :	250 mm x 90 mm
Epaisseur / Thickness (mm) :	0,4

L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation /
COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation

Temps d'exposition / Exposition time (s)

30

Echantillons	Sens / Direction	Attaque de flamme / Flame attack	Inflammation / Ignition ?	La flamme atteint 150mm / Flame reached 150mm marker?	Temps pour atteindre 150mm / Time to reach 150mm marker (s)?	Inflammation du papier filtre / Filter paper ignition?
Echantillon / Sample 01	Longitudinal	Surface	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 02	Longitudinal	Surface	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 03	Longitudinal	Surface	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 04	Transversal / Transverse	Surface	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 05	Transversal / Transverse	Surface	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 06	Transversal / Transverse	Surface	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 07	Longitudinal	Bord / Edge	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 08	Longitudinal	Bord / Edge	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 09	Longitudinal	Bord / Edge	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 10	Transversal / Transverse	Bord / Edge	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 11	Transversal / Transverse	Bord / Edge	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No
Echantillon / Sample 12	Transversal / Transverse	Bord / Edge	Oui / Yes	Non / No	NA	Non / No

Observations / Remarks :

/

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use

Rapport N° / Report N° DO-26-8208\B-R1 émis le / edited the 07/05/2026

Résultats suivant / Results according to NF EN 13823+A1 :2022

Date de réception / Reception date :	11/03/2026
Date de l'essai / Test date :	19/03/2026
Responsable de l'essai / Test officer :	Quentin ROUSSEL
Conditionnement / Conditionning :	23 ± 2°C, 50 ± 5% HR
Dimension des échantillons / Samples dimensions (mm) :	495 mm x 1500 mm et/and 1000 mm x 1500 mm
Epaisseur / Thickness (mm) :	0,4


L'accréditation du COFRAC atteste de la compétence des laboratoires pour les seuls essais couverts par l'accréditation /
COFRAC accreditation attests competence of the laboratories for the only tests covered by the accreditation


	Essai / Test 1	Essai / Test 2	Essai / Test 3	Moyenne / Average
FIGRA0,2MJ (W/s)	0	0	0	0
FIGRA0,4MJ (W/s)	0	0	0	0
THR600s (MJ)	0,1	0,1	0,1	0,1
SMOGRA (m²/s²)	0	0	0	0
TSP600s (m²)	15,6	9,8	8,2	11,2
Propagation jusqu'au bord / Flame spread to the edge	Non/No	Non/No	Non/No	/
Chûte de débris enflammés ≤ 10s / Flamming drops ≤ 10s	Non/No	Non/No	Non/No	/
Chûte de débris enflammés >10s / Flamming drops > 10s	Non/No	Non/No	Non/No	/
Chute de morceaux l'éprouvette / Falling pieces of specimen	Non/No	Non/No	Non/No	/

Observations / Remarks :	Les échantillons ont été testés fixés mécaniquement sur un cadre acier pour tissus enduits (suivant la norme EN 14716 : 2004 Annexe A), avec une lame d'air ventilée de 80 mm et sans joint. / The samples were tested mechanically fixed on a steel frame for coated fabrics (according to standard EN 14716 : 2004 Appendix A), with a ventilated air gap of 80 mm and without joint.
-------------------------------------	--

L'attention est attirée sur le fait que les résultats obtenus avec l'échantillon objet du présent rapport d'essais ne sont pas généralisables sans justification de la représentativité des échantillons et essais. Le rapport d'essai ne concerne que l'objet soumis à l'essai. Ces résultats d'essais rendent compte du comportement des éprouvettes d'un matériau soumis à des conditions spécifiques d'essai; ils ne prétendent pas représenter le seul critère d'évaluation du danger potentiel de contribution à l'incendie que présente le produit dans les conditions d'utilisation. / Attention is drawn to the fact that the results obtained with the sample that is the subject of this test report cannot be generalized without justification of the representativity of the samples and tests. The test report only concerns the object under test. These test results account for the behavior of specimens of a material subject to specific test conditions; they do not purport to represent the only criterion for assessing the potential fire hazard posed by the product under the conditions of use

Annexe / Appendix 1 : Graphiques / Graphics

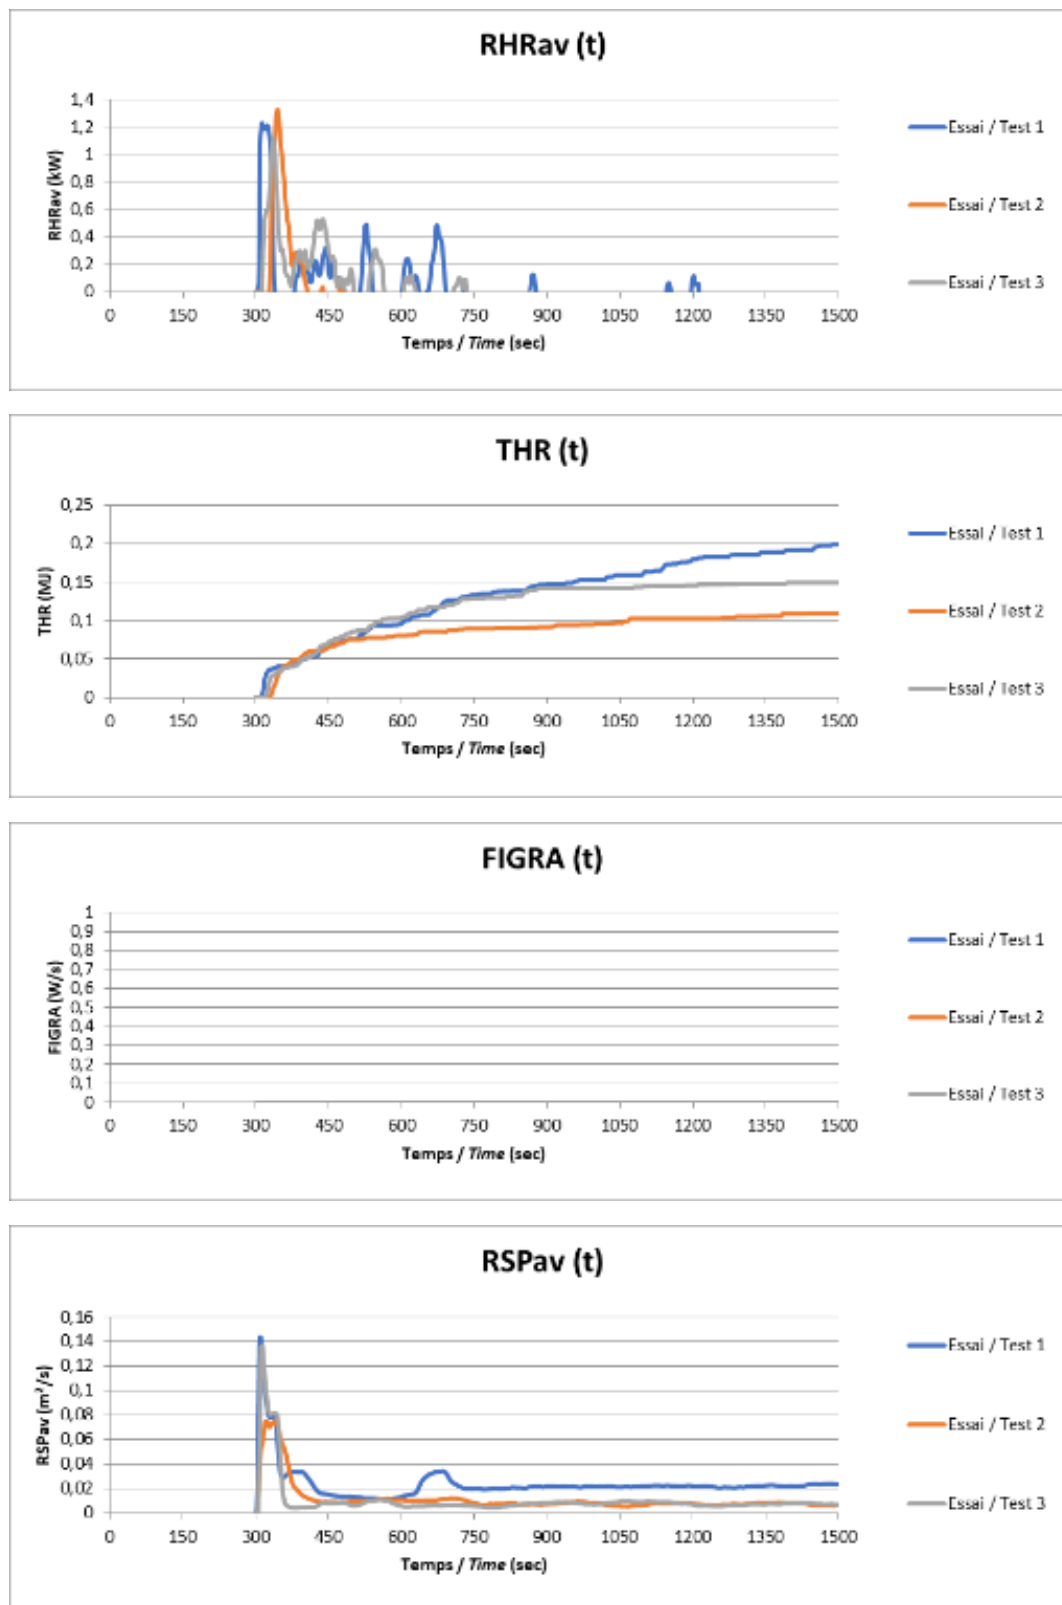

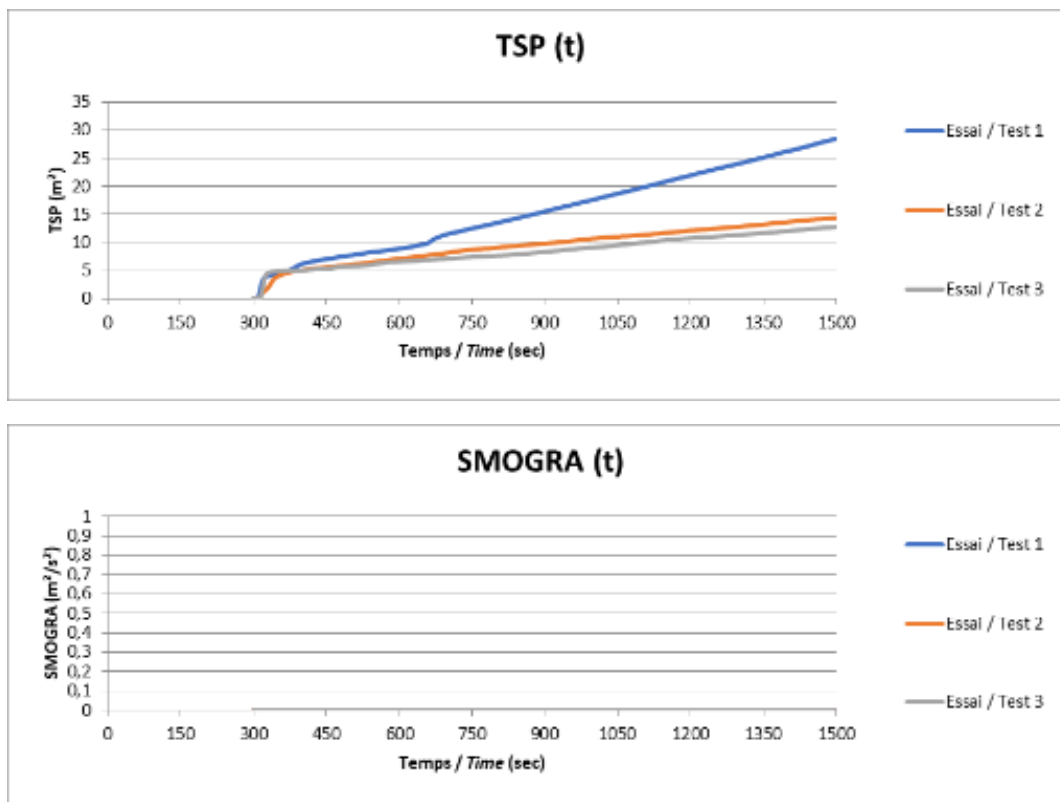

Annexe / Appendix 2 : Photos / Pictures



Fin du rapport / End of report