


Rivitalon (3 - 18 asuntoa) ja pienhallin yms. tekninen laitetila

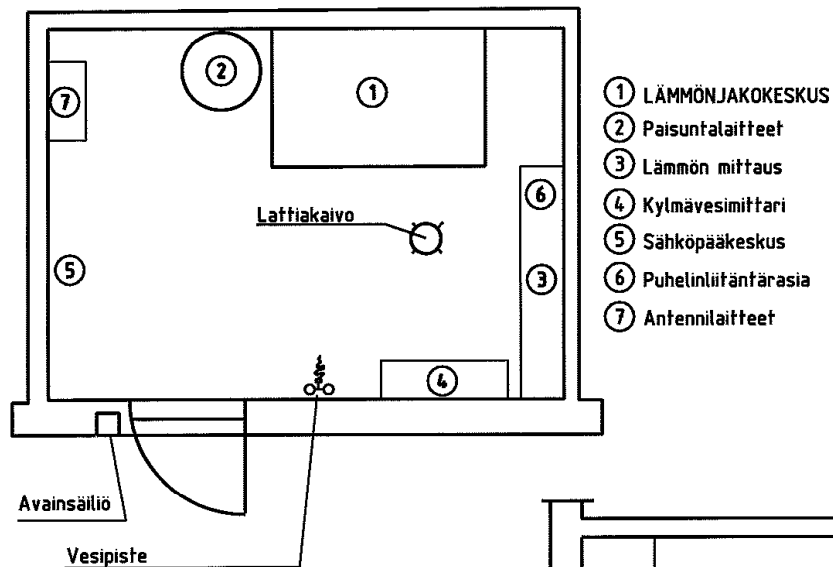

Laitetilan koko määritellään asennettävien laitteiden tilantarpeen mukaan.

Mittauskeskuksen ja sähköpääkeskuksen eteen tulee jäädä vapaata huoltotilaa 800mm.

Sähköpääkeskuksen yläpuolelle ei saa sijoittaa putkistoja tai kanavia.

Tilan sisäpuolisten pintakerrosten paloluokkavaatimukset
E1 / 1997: 1 / l (esim. betoni, tiili tai lujalevy)
E1 / 2002: seinät ja katot B-s1, d0
: lattiat DFL-s1

